

Sludge Process Report


ABC INDUSTRIES LTD.

Plant Capacity : 500KLD


From :27 May 2026 16:28

To : 28 May 2026 16:28


Sludge Feed Flow

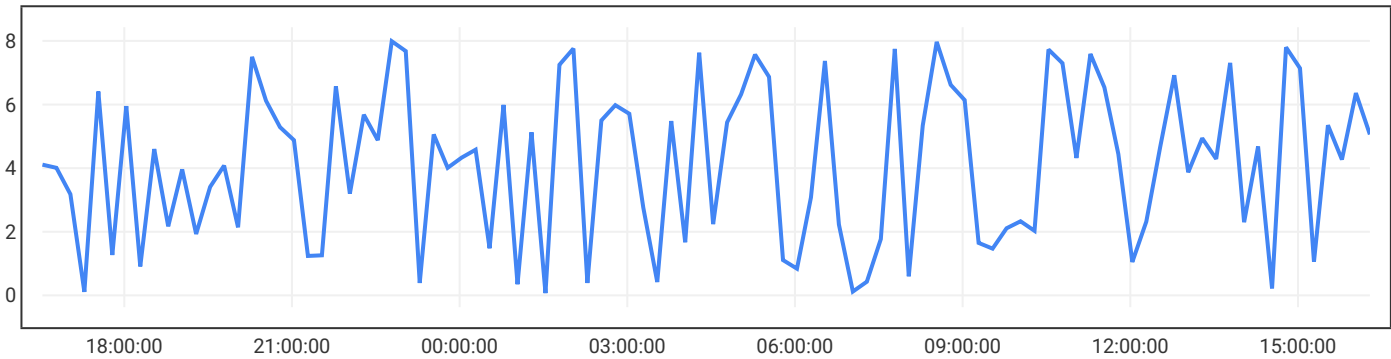

RAS Flow

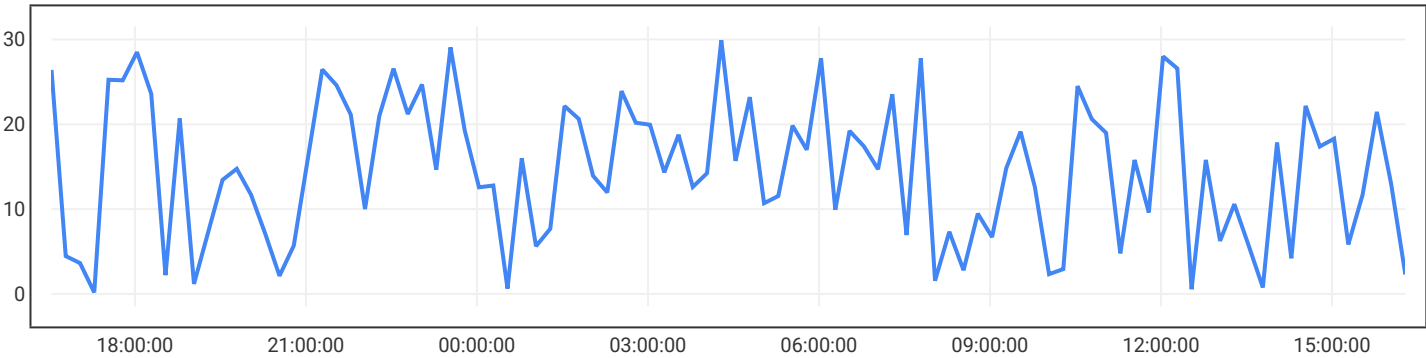

WAS Flow

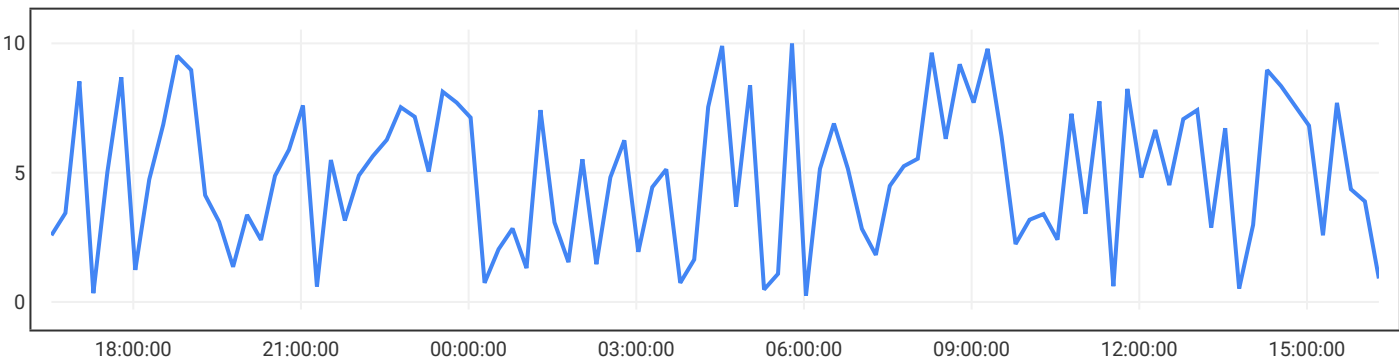

Timestamp	Sludge Blanket	Sludge Solids	RAS Flow	Sludge Feed Flow	WAS Flow
27 May 2026 22:02	18.31 m³	4.41 %	26.41 m³/h	4.11 m³/h	2.58 m³/h
27 May 2026 22:17	4.93 m³	3.68 %	4.46 m³/h	4.01 m³/h	3.44 m³/h
27 May 2026 22:32	10.85 m³	1.15 %	3.64 m³/h	3.18 m³/h	8.53 m³/h
27 May 2026 22:47	17.68 m³	1.88 %	0.18 m³/h	0.11 m³/h	0.34 m³/h
27 May 2026 23:02	14.14 m³	0.71 %	25.25 m³/h	6.41 m³/h	5.01 m³/h
27 May 2026 23:17	0.4 m³	0.14 %	25.18 m³/h	1.27 m³/h	8.69 m³/h
27 May 2026 23:32	5.82 m³	5.24 %	28.5 m³/h	5.95 m³/h	1.24 m³/h
27 May 2026 23:47	15.58 m³	6.13 %	23.59 m³/h	0.91 m³/h	4.74 m³/h
28 May 2026 00:02	1.66 m³	4.24 %	2.21 m³/h	4.6 m³/h	6.86 m³/h
28 May 2026 00:17	7.16 m³	2.12 %	20.68 m³/h	2.17 m³/h	9.52 m³/h
28 May 2026 00:32	9.98 m³	2.89 %	1.18 m³/h	3.96 m³/h	8.97 m³/h
28 May 2026 00:47	8.95 m³	6.4 %	7.12 m³/h	1.93 m³/h	4.13 m³/h
28 May 2026 01:02	12.36 m³	1.71 %	13.44 m³/h	3.41 m³/h	3.1 m³/h
28 May 2026 01:17	16.68 m³	6.73 %	14.75 m³/h	4.08 m³/h	1.36 m³/h
28 May 2026 01:32	12.42 m³	5.51 %	11.7 m³/h	2.14 m³/h	3.37 m³/h
28 May 2026 01:47	16.55 m³	4.12 %	7.09 m³/h	7.5 m³/h	2.4 m³/h
28 May 2026 02:02	4.68 m³	5.92 %	2.13 m³/h	6.12 m³/h	4.88 m³/h
28 May 2026 02:17	19.82 m³	0.2 %	5.69 m³/h	5.29 m³/h	5.89 m³/h
28 May 2026 02:32	1.99 m³	6.39 %	16.44 m³/h	4.88 m³/h	7.6 m³/h
28 May 2026 02:47	4 m³	9.79 %	26.46 m³/h	1.24 m³/h	0.6 m³/h
28 May 2026 03:02	13.75 m³	2.8 %	24.6 m³/h	1.26 m³/h	5.49 m³/h
28 May 2026 03:17	19.14 m³	1.09 %	21.15 m³/h	6.57 m³/h	3.15 m³/h
28 May 2026 03:32	2.69 m³	2.32 %	10 m³/h	3.2 m³/h	4.89 m³/h
28 May 2026 03:47	17.77 m³	4.24 %	20.96 m³/h	5.68 m³/h	5.64 m³/h
28 May 2026 04:02	2.25 m³	0.35 %	26.56 m³/h	4.88 m³/h	6.27 m³/h

Timestamp	Sludge Blanket	Sludge Solids	RAS Flow	Sludge Feed Flow	WAS Flow
28 May 2026 04:17	6.52 m³	8.28 %	21.21 m³/h	7.99 m³/h	7.53 m³/h
28 May 2026 04:32	3.28 m³	4.85 %	24.69 m³/h	7.68 m³/h	7.16 m³/h
28 May 2026 04:47	18.4 m³	3.97 %	14.65 m³/h	0.39 m³/h	5.04 m³/h
28 May 2026 05:02	2.38 m³	6.18 %	29.07 m³/h	5.06 m³/h	8.13 m³/h
28 May 2026 05:17	18.56 m³	1.22 %	19.25 m³/h	4.01 m³/h	7.71 m³/h
28 May 2026 05:32	7.82 m³	1.62 %	12.57 m³/h	4.33 m³/h	7.13 m³/h
28 May 2026 05:47	4.77 m³	6.41 %	12.78 m³/h	4.58 m³/h	0.74 m³/h
28 May 2026 06:02	17.39 m³	1.79 %	0.63 m³/h	1.48 m³/h	2.04 m³/h
28 May 2026 06:17	18.31 m³	2.15 %	15.98 m³/h	5.99 m³/h	2.84 m³/h
28 May 2026 06:32	15.88 m³	8.29 %	5.63 m³/h	0.35 m³/h	1.31 m³/h
28 May 2026 06:47	15.81 m³	4.11 %	7.68 m³/h	5.13 m³/h	7.42 m³/h
28 May 2026 07:02	17.82 m³	3.16 %	22.15 m³/h	0.07 m³/h	3.08 m³/h
28 May 2026 07:17	0.82 m³	4.01 %	20.63 m³/h	7.25 m³/h	1.54 m³/h
28 May 2026 07:32	17.14 m³	7.64 %	13.93 m³/h	7.76 m³/h	5.52 m³/h
28 May 2026 07:47	9.79 m³	3.45 %	11.96 m³/h	0.39 m³/h	1.46 m³/h
28 May 2026 08:02	5.4 m³	0.27 %	23.91 m³/h	5.5 m³/h	4.82 m³/h
28 May 2026 08:17	9.08 m³	0.1 %	20.18 m³/h	5.98 m³/h	6.25 m³/h
28 May 2026 08:32	3.84 m³	2.62 %	19.95 m³/h	5.71 m³/h	1.94 m³/h
28 May 2026 08:47	17.47 m³	1.76 %	14.33 m³/h	2.76 m³/h	4.44 m³/h
28 May 2026 09:02	4.69 m³	6.08 %	18.76 m³/h	0.42 m³/h	5.13 m³/h
28 May 2026 09:17	6.12 m³	3.64 %	12.61 m³/h	5.48 m³/h	0.74 m³/h
28 May 2026 09:32	4.34 m³	1.67 %	14.23 m³/h	1.67 m³/h	1.64 m³/h
28 May 2026 09:47	0.45 m³	5.33 %	29.89 m³/h	7.63 m³/h	7.54 m³/h
28 May 2026 10:02	5.89 m³	8.98 %	15.69 m³/h	2.24 m³/h	9.9 m³/h
28 May 2026 10:17	3.26 m³	8.21 %	23.2 m³/h	5.44 m³/h	3.69 m³/h

Timestamp	Sludge Blanket	Sludge Solids	RAS Flow	Sludge Feed Flow	WAS Flow
28 May 2026 10:32	7.73 m³	6.87 %	10.69 m³/h	6.32 m³/h	8.38 m³/h
28 May 2026 10:47	1.97 m³	6.82 %	11.54 m³/h	7.57 m³/h	0.48 m³/h
28 May 2026 11:02	17.39 m³	1.11 %	19.84 m³/h	6.87 m³/h	1.09 m³/h
28 May 2026 11:17	2.14 m³	3.4 %	17 m³/h	1.11 m³/h	9.99 m³/h
28 May 2026 11:32	10.37 m³	1.22 %	27.78 m³/h	0.84 m³/h	0.25 m³/h
28 May 2026 11:47	0.16 m³	5.63 %	9.93 m³/h	3.08 m³/h	5.15 m³/h
28 May 2026 12:02	8.19 m³	5.12 %	19.22 m³/h	7.37 m³/h	6.9 m³/h
28 May 2026 12:17	6.42 m³	1.61 %	17.42 m³/h	2.23 m³/h	5.15 m³/h
28 May 2026 12:32	11.11 m³	3.48 %	14.7 m³/h	0.12 m³/h	2.83 m³/h
28 May 2026 12:47	6.75 m³	5 %	23.54 m³/h	0.43 m³/h	1.82 m³/h
28 May 2026 13:02	0.57 m³	3.9 %	6.94 m³/h	1.77 m³/h	4.49 m³/h
28 May 2026 13:17	11.06 m³	3.53 %	27.79 m³/h	7.75 m³/h	5.25 m³/h
28 May 2026 13:32	0.24 m³	9.86 %	1.56 m³/h	0.6 m³/h	5.54 m³/h
28 May 2026 13:47	10.04 m³	3.06 %	7.33 m³/h	5.34 m³/h	9.64 m³/h
28 May 2026 14:02	4.68 m³	8.89 %	2.8 m³/h	7.97 m³/h	6.31 m³/h
28 May 2026 14:17	5.21 m³	2.29 %	9.47 m³/h	6.62 m³/h	9.19 m³/h
28 May 2026 14:32	18.48 m³	3.44 %	6.7 m³/h	6.14 m³/h	7.71 m³/h
28 May 2026 14:47	3.67 m³	6.58 %	14.84 m³/h	1.65 m³/h	9.79 m³/h
28 May 2026 15:02	12.93 m³	3.67 %	19.13 m³/h	1.47 m³/h	6.39 m³/h
28 May 2026 15:17	10.36 m³	3.69 %	12.63 m³/h	2.11 m³/h	2.24 m³/h
28 May 2026 15:32	15.95 m³	7.05 %	2.33 m³/h	2.33 m³/h	3.18 m³/h
28 May 2026 15:47	17.28 m³	3.06 %	2.93 m³/h	2.03 m³/h	3.4 m³/h
28 May 2026 16:02	3.99 m³	5.32 %	24.5 m³/h	7.73 m³/h	2.41 m³/h
28 May 2026 16:17	15.41 m³	5.17 %	20.61 m³/h	7.3 m³/h	7.28 m³/h
28 May 2026 16:32	0.35 m³	8.02 %	18.99 m³/h	4.32 m³/h	3.41 m³/h

Timestamp	Sludge Blanket	Sludge Solids	RAS Flow	Sludge Feed Flow	WAS Flow
28 May 2026 16:47	4.32 m³	5.35 %	4.78 m³/h	7.59 m³/h	7.76 m³/h
28 May 2026 17:02	6.52 m³	0.25 %	15.79 m³/h	6.54 m³/h	0.61 m³/h
28 May 2026 17:17	13.23 m³	2.73 %	9.6 m³/h	4.44 m³/h	8.24 m³/h
28 May 2026 17:32	14.8 m³	9.05 %	28 m³/h	1.05 m³/h	4.81 m³/h
28 May 2026 17:47	0.33 m³	0.75 %	26.58 m³/h	2.32 m³/h	6.65 m³/h
28 May 2026 18:02	5.02 m³	1.13 %	0.55 m³/h	4.68 m³/h	4.52 m³/h
28 May 2026 18:17	16.89 m³	3.26 %	15.8 m³/h	6.92 m³/h	7.07 m³/h
28 May 2026 18:32	7.68 m³	8.47 %	6.25 m³/h	3.87 m³/h	7.42 m³/h
28 May 2026 18:47	8.73 m³	0.63 %	10.58 m³/h	4.94 m³/h	2.88 m³/h
28 May 2026 19:02	12.57 m³	6.97 %	5.73 m³/h	4.29 m³/h	6.72 m³/h
28 May 2026 19:17	0.91 m³	1.02 %	0.76 m³/h	7.31 m³/h	0.52 m³/h
28 May 2026 19:32	7.69 m³	8.93 %	17.84 m³/h	2.3 m³/h	2.98 m³/h
28 May 2026 19:47	2.9 m³	7.3 %	4.2 m³/h	4.68 m³/h	8.97 m³/h
28 May 2026 20:02	12.78 m³	8.56 %	22.17 m³/h	0.22 m³/h	8.35 m³/h
28 May 2026 20:17	12.63 m³	2.65 %	17.38 m³/h	7.8 m³/h	7.62 m³/h
28 May 2026 20:32	4.77 m³	9.63 %	18.3 m³/h	7.14 m³/h	6.82 m³/h
28 May 2026 20:47	14.65 m³	1.31 %	5.83 m³/h	1.06 m³/h	2.58 m³/h
28 May 2026 21:02	2.91 m³	1.84 %	11.69 m³/h	5.35 m³/h	7.7 m³/h
28 May 2026 21:17	9.55 m³	8.69 %	21.46 m³/h	4.27 m³/h	4.36 m³/h
28 May 2026 21:32	14.33 m³	8.9 %	13.01 m³/h	6.36 m³/h	3.89 m³/h
28 May 2026 21:47	9.47 m³	6.38 %	2.29 m³/h	5.06 m³/h	0.91 m³/h