

# Sludge Process Report


ABC INDUSTRIES LTD.

Plant Capacity : 500KLD


From :17 Jun 2026 11:10

To : 19 Jun 2026 11:10


## Sludge Feed Flow

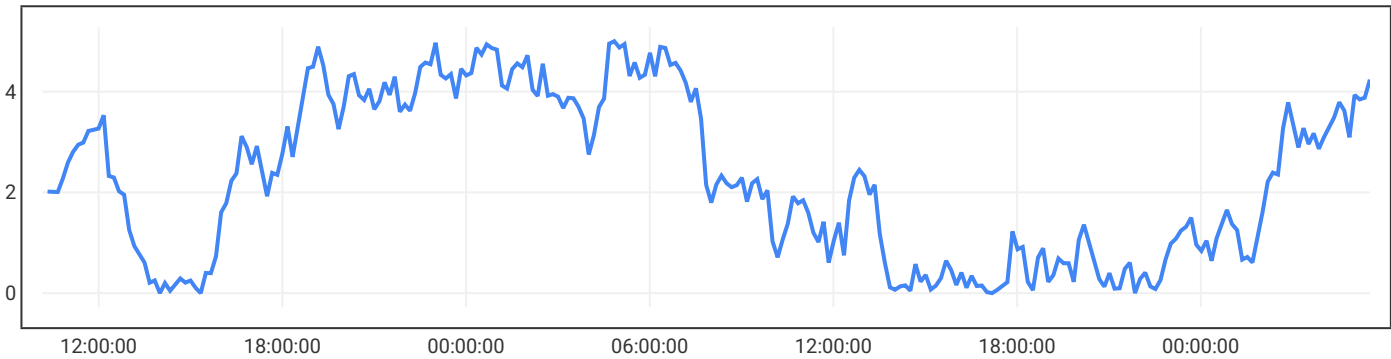

## RAS Flow

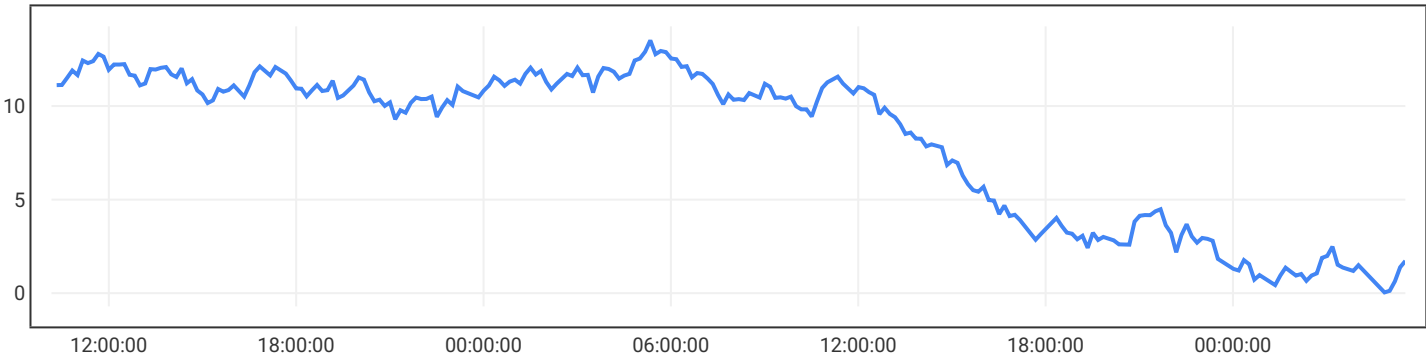

## WAS Flow

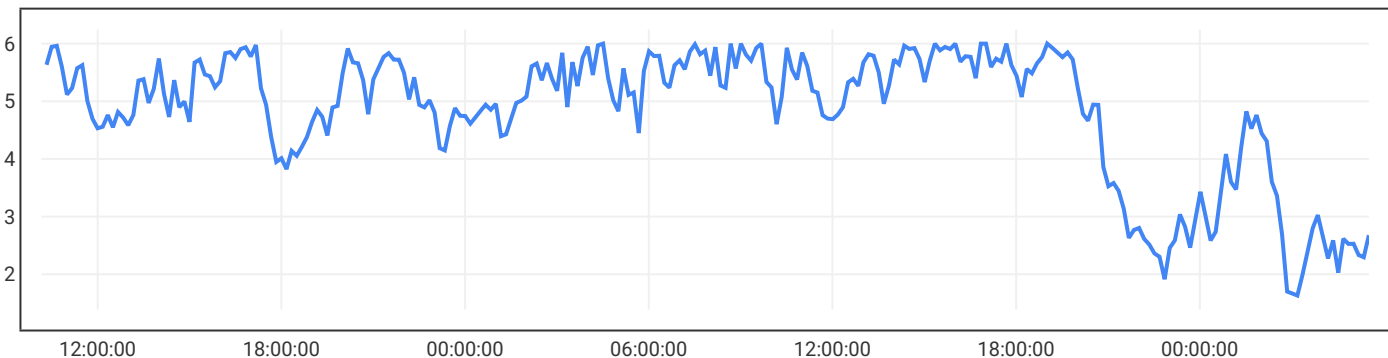

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow   | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| 17 Jun 2026 15:39 |                |               |            |                  |           |
| 17 Jun 2026 15:49 | 1.28 m³        | 7.81 %        | 11.11 m³/h | 2.01 m³/h        | 5.63 m³/h |
| 17 Jun 2026 15:59 | 1.51 m³        | 8.78 %        | 11.12 m³/h | 1.99 m³/h        | 5.94 m³/h |
| 17 Jun 2026 16:09 | 1.77 m³        | 9.11 %        | 11.50 m³/h | 2.00 m³/h        | 5.96 m³/h |
| 17 Jun 2026 16:19 | 1.56 m³        | 8.92 %        | 11.89 m³/h | 2.27 m³/h        | 5.59 m³/h |
| 17 Jun 2026 16:29 | 1.30 m³        | 8.33 %        | 11.65 m³/h | 2.59 m³/h        | 5.11 m³/h |
| 17 Jun 2026 16:39 | 1.25 m³        | 7.83 %        | 12.43 m³/h | 2.80 m³/h        | 5.22 m³/h |
| 17 Jun 2026 16:49 | 1.02 m³        | 8.20 %        | 12.29 m³/h | 2.94 m³/h        | 5.57 m³/h |
| 17 Jun 2026 16:59 | 1.56 m³        | 7.80 %        | 12.39 m³/h | 2.98 m³/h        | 5.62 m³/h |
| 17 Jun 2026 17:09 | 1.36 m³        | 7.96 %        | 12.78 m³/h | 3.21 m³/h        | 5.00 m³/h |
| 17 Jun 2026 17:19 | 0.76 m³        | 7.84 %        | 12.63 m³/h | 3.24 m³/h        | 4.69 m³/h |
| 17 Jun 2026 17:29 | 0.92 m³        | 7.81 %        | 11.93 m³/h | 3.26 m³/h        | 4.53 m³/h |
| 17 Jun 2026 17:39 | 0.86 m³        | 7.50 %        | 12.21 m³/h | 3.53 m³/h        | 4.55 m³/h |
| 17 Jun 2026 17:49 | 1.08 m³        | 7.70 %        | 12.21 m³/h | 2.32 m³/h        | 4.76 m³/h |
| 17 Jun 2026 17:59 | 1.67 m³        | 8.25 %        | 12.24 m³/h | 2.29 m³/h        | 4.54 m³/h |
| 17 Jun 2026 18:09 | 1.74 m³        | 7.36 %        | 11.67 m³/h | 2.02 m³/h        | 4.81 m³/h |
| 17 Jun 2026 18:19 | 1.80 m³        | 7.12 %        | 11.62 m³/h | 1.95 m³/h        | 4.71 m³/h |
| 17 Jun 2026 18:29 | 2 m³           | 7.13 %        | 11.10 m³/h | 1.25 m³/h        | 4.58 m³/h |
| 17 Jun 2026 18:39 | 1.71 m³        | 6.75 %        | 11.20 m³/h | 0.93 m³/h        | 4.76 m³/h |
| 17 Jun 2026 18:49 | 1.48 m³        | 6.77 %        | 11.97 m³/h | 0.77 m³/h        | 5.35 m³/h |
| 17 Jun 2026 18:59 | 1.78 m³        | 7.22 %        | 11.95 m³/h | 0.60 m³/h        | 5.38 m³/h |
| 17 Jun 2026 19:09 | 1.63 m³        | 7.34 %        | 12.04 m³/h | 0.20 m³/h        | 4.97 m³/h |
| 17 Jun 2026 19:19 | 1.96 m³        | 7.45 %        | 12.08 m³/h | 0.25 m³/h        | 5.21 m³/h |
| 17 Jun 2026 19:29 | 1.47 m³        | 7.46 %        | 11.69 m³/h | 0                | 5.74 m³/h |
| 17 Jun 2026 19:39 | 0.87 m³        | 8.32 %        | 11.55 m³/h | 0.20 m³/h        | 5.13 m³/h |

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow   | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| 17 Jun 2026 19:49 | 1.31 m³        | 8.02 %        | 12.01 m³/h | 0.04 m³/h        | 4.72 m³/h |
| 17 Jun 2026 19:59 | 1.24 m³        | 8.02 %        | 11.21 m³/h | 0.16 m³/h        | 5.36 m³/h |
| 17 Jun 2026 20:09 | 0.38 m³        | 8.50 %        | 11.43 m³/h | 0.29 m³/h        | 4.89 m³/h |
| 17 Jun 2026 20:19 | 0.22 m³        | 8.45 %        | 10.83 m³/h | 0.20 m³/h        | 4.99 m³/h |
| 17 Jun 2026 20:29 | 0.1 m³         | 8.55 %        | 10.61 m³/h | 0.25 m³/h        | 4.64 m³/h |
| 17 Jun 2026 20:39 | 0.1 m³         | 8.64 %        | 10.16 m³/h | 0.10 m³/h        | 5.67 m³/h |
| 17 Jun 2026 20:49 | 0.89 m³        | 7.99 %        | 10.30 m³/h | 0                | 5.72 m³/h |
| 17 Jun 2026 20:59 | 0.40 m³        | 8.04 %        | 10.91 m³/h | 0.40 m³/h        | 5.46 m³/h |
| 17 Jun 2026 21:09 | 0.68 m³        | 8.63 %        | 10.76 m³/h | 0.39 m³/h        | 5.43 m³/h |
| 17 Jun 2026 21:19 | 1.28 m³        | 9.11 %        | 10.85 m³/h | 0.73 m³/h        | 5.24 m³/h |
| 17 Jun 2026 21:29 | 0.79 m³        | 9.56 %        | 11.10 m³/h | 1.60 m³/h        | 5.34 m³/h |
| 17 Jun 2026 21:40 | 0.70 m³        | 9.36 %        | 10.77 m³/h | 1.78 m³/h        | 5.83 m³/h |
| 17 Jun 2026 21:50 | 0.66 m³        | 9.81 %        | 10.50 m³/h | 2.23 m³/h        | 5.85 m³/h |
| 17 Jun 2026 22:00 | 0.83 m³        | 9.71 %        | 11.10 m³/h | 2.37 m³/h        | 5.75 m³/h |
| 17 Jun 2026 22:10 | 1.09 m³        | 9.19 %        | 11.80 m³/h | 3.11 m³/h        | 5.90 m³/h |
| 17 Jun 2026 22:20 | 1.49 m³        | 8.84 %        | 12.11 m³/h | 2.89 m³/h        | 5.93 m³/h |
| 17 Jun 2026 22:30 | 1.48 m³        | 9.11 %        | 11.90 m³/h | 2.55 m³/h        | 5.77 m³/h |
| 17 Jun 2026 22:40 | 1.22 m³        | 9.40 %        | 11.63 m³/h | 2.91 m³/h        | 5.97 m³/h |
| 17 Jun 2026 22:50 | 1.44 m³        | 9.43 %        | 12.08 m³/h | 2.46 m³/h        | 5.22 m³/h |
| 17 Jun 2026 23:00 | 1.65 m³        | 9.39 %        | 11.94 m³/h | 1.92 m³/h        | 4.93 m³/h |
| 17 Jun 2026 23:10 | 1.79 m³        | 9.68 %        | 11.73 m³/h | 2.38 m³/h        | 4.37 m³/h |
| 17 Jun 2026 23:20 | 2 m³           | 9.32 %        | 11.35 m³/h | 2.34 m³/h        | 3.94 m³/h |
| 17 Jun 2026 23:30 | 1.87 m³        | 9.26 %        | 10.94 m³/h | 2.77 m³/h        | 4.01 m³/h |
| 17 Jun 2026 23:40 | 1.82 m³        | 8.90 %        | 10.92 m³/h | 3.30 m³/h        | 3.82 m³/h |
| 17 Jun 2026 23:50 | 1.89 m³        | 8.75 %        | 10.52 m³/h | 2.70 m³/h        | 4.14 m³/h |

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow   | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| 18 Jun 2026 00:00 | 1.59 m³        | 8.81 %        | 10.83 m³/h | 3.24 m³/h        | 4.05 m³/h |
| 18 Jun 2026 00:10 | 1.42 m³        | 8.91 %        | 11.12 m³/h | 3.83 m³/h        | 4.20 m³/h |
| 18 Jun 2026 00:20 | 1.32 m³        | 9.10 %        | 10.80 m³/h | 4.46 m³/h        | 4.37 m³/h |
| 18 Jun 2026 00:30 | 0.98 m³        | 8.55 %        | 10.84 m³/h | 4.49 m³/h        | 4.64 m³/h |
| 18 Jun 2026 00:40 | 0.62 m³        | 9.15 %        | 11.35 m³/h | 4.89 m³/h        | 4.84 m³/h |
| 18 Jun 2026 00:50 | 0.93 m³        | 9.24 %        | 10.43 m³/h | 4.52 m³/h        | 4.73 m³/h |
| 18 Jun 2026 01:00 | 1.28 m³        | 9.47 %        | 10.56 m³/h | 3.93 m³/h        | 4.40 m³/h |
| 18 Jun 2026 01:10 | 1.25 m³        | 8.99 %        | 10.87 m³/h | 3.75 m³/h        | 4.89 m³/h |
| 18 Jun 2026 01:20 | 1.69 m³        | 8.46 %        | 11.09 m³/h | 3.25 m³/h        | 4.92 m³/h |
| 18 Jun 2026 01:30 | 1.49 m³        | 9.15 %        | 11.52 m³/h | 3.70 m³/h        | 5.49 m³/h |
| 18 Jun 2026 01:40 | 1.20 m³        | 8.77 %        | 11.41 m³/h | 4.30 m³/h        | 5.91 m³/h |
| 18 Jun 2026 01:50 | 1.22 m³        | 8.09 %        | 10.73 m³/h | 4.34 m³/h        | 5.67 m³/h |
| 18 Jun 2026 02:00 | 1.52 m³        | 7.70 %        | 10.25 m³/h | 3.92 m³/h        | 5.65 m³/h |
| 18 Jun 2026 02:10 | 1.84 m³        | 7.76 %        | 10.33 m³/h | 3.83 m³/h        | 5.36 m³/h |
| 18 Jun 2026 02:20 | 1.20 m³        | 7.95 %        | 10.00 m³/h | 4.05 m³/h        | 4.77 m³/h |
| 18 Jun 2026 02:30 | 0.89 m³        | 7.92 %        | 10.19 m³/h | 3.64 m³/h        | 5.38 m³/h |
| 18 Jun 2026 02:40 | 0.80 m³        | 8.10 %        | 9.29 m³/h  | 3.81 m³/h        | 5.58 m³/h |
| 18 Jun 2026 02:50 | 1.26 m³        | 7.92 %        | 9.77 m³/h  | 4.18 m³/h        | 5.76 m³/h |
| 18 Jun 2026 03:00 | 0.74 m³        | 8.01 %        | 9.64 m³/h  | 3.93 m³/h        | 5.83 m³/h |
| 18 Jun 2026 03:10 | 0.20 m³        | 7.62 %        | 10.17 m³/h | 4.29 m³/h        | 5.72 m³/h |
| 18 Jun 2026 03:20 | 0.16 m³        | 7.73 %        | 10.45 m³/h | 3.60 m³/h        | 5.72 m³/h |
| 18 Jun 2026 03:30 | 0.29 m³        | 7.45 %        | 10.37 m³/h | 3.74 m³/h        | 5.49 m³/h |
| 18 Jun 2026 03:40 | 0.27 m³        | 7.35 %        | 10.38 m³/h | 3.62 m³/h        | 5.03 m³/h |
| 18 Jun 2026 03:50 | 0.81 m³        | 7.65 %        | 10.50 m³/h | 3.97 m³/h        | 5.41 m³/h |
| 18 Jun 2026 04:00 | 0.78 m³        | 7.72 %        | 9.42 m³/h  | 4.48 m³/h        | 4.93 m³/h |

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow   | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| 18 Jun 2026 04:10 | 0.85 m³        | 8.11 %        | 9.91 m³/h  | 4.57 m³/h        | 4.89 m³/h |
| 18 Jun 2026 04:20 | 0.59 m³        | 8.38 %        | 10.31 m³/h | 4.54 m³/h        | 5.01 m³/h |
| 18 Jun 2026 04:30 | 0.21 m³        | 8.25 %        | 10.06 m³/h | 4.96 m³/h        | 4.80 m³/h |
| 18 Jun 2026 04:40 | 0.1 m³         | 8.39 %        | 11.04 m³/h | 4.33 m³/h        | 4.18 m³/h |
| 18 Jun 2026 04:50 | 0.85 m³        | 8.65 %        | 10.79 m³/h | 4.26 m³/h        | 4.14 m³/h |
| 18 Jun 2026 05:00 | 0.74 m³        | 9.58 %        | 10.67 m³/h | 4.34 m³/h        | 4.57 m³/h |
| 18 Jun 2026 05:10 | 0.86 m³        | 9.57 %        | 10.55 m³/h | 3.86 m³/h        | 4.88 m³/h |
| 18 Jun 2026 05:20 | 0.69 m³        | 9.85 %        | 10.46 m³/h | 4.45 m³/h        | 4.74 m³/h |
| 18 Jun 2026 05:30 | 0.23 m³        | 9.68 %        | 10.82 m³/h | 4.32 m³/h        | 4.74 m³/h |
| 18 Jun 2026 05:40 | 0.18 m³        | 9.24 %        | 11.10 m³/h | 4.36 m³/h        | 4.61 m³/h |
| 18 Jun 2026 05:50 | 0.35 m³        | 10.43 %       | 11.56 m³/h | 4.86 m³/h        | 4.70 m³/h |
| 18 Jun 2026 06:00 | 0.60 m³        | 10.31 %       | 11.37 m³/h | 4.73 m³/h        | 4.83 m³/h |
| 18 Jun 2026 06:10 | 0.85 m³        | 10.28 %       | 11.07 m³/h | 4.93 m³/h        | 4.94 m³/h |
| 18 Jun 2026 06:20 | 0.45 m³        | 9.75 %        | 11.30 m³/h | 4.86 m³/h        | 4.85 m³/h |
| 18 Jun 2026 06:30 | 0.21 m³        | 9.81 %        | 11.40 m³/h | 4.83 m³/h        | 4.95 m³/h |
| 18 Jun 2026 06:40 | 0.53 m³        | 9.37 %        | 11.20 m³/h | 4.12 m³/h        | 4.39 m³/h |
| 18 Jun 2026 06:50 | 1.20 m³        | 9.44 %        | 11.71 m³/h | 4.06 m³/h        | 4.42 m³/h |
| 18 Jun 2026 07:00 | 1.76 m³        | 9.52 %        | 12.04 m³/h | 4.44 m³/h        | 4.71 m³/h |
| 18 Jun 2026 07:10 | 1.92 m³        | 9.82 %        | 11.68 m³/h | 4.56 m³/h        | 4.97 m³/h |
| 18 Jun 2026 07:20 | 1.36 m³        | 9.84 %        | 11.87 m³/h | 4.48 m³/h        | 5.01 m³/h |
| 18 Jun 2026 07:30 | 1.38 m³        | 9.56 %        | 11.29 m³/h | 4.72 m³/h        | 5.08 m³/h |
| 18 Jun 2026 07:40 | 1.06 m³        | 9.12 %        | 10.88 m³/h | 4.03 m³/h        | 5.60 m³/h |
| 18 Jun 2026 07:50 | 1.27 m³        | 9.15 %        | 11.18 m³/h | 3.91 m³/h        | 5.65 m³/h |
| 18 Jun 2026 08:00 | 1.11 m³        | 9.13 %        | 11.41 m³/h | 4.55 m³/h        | 5.36 m³/h |
| 18 Jun 2026 08:10 | 1.20 m³        | 9.41 %        | 11.71 m³/h | 3.91 m³/h        | 5.66 m³/h |

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow   | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| 18 Jun 2026 08:20 | 1.16 m³        | 9.50 %        | 11.60 m³/h | 3.95 m³/h        | 5.39 m³/h |
| 18 Jun 2026 08:30 | 1.38 m³        | 9.78 %        | 12.05 m³/h | 3.89 m³/h        | 5.18 m³/h |
| 18 Jun 2026 08:40 | 1.77 m³        | 9.76 %        | 11.64 m³/h | 3.67 m³/h        | 5.84 m³/h |
| 18 Jun 2026 08:50 | 1.34 m³        | 10.29 %       | 11.66 m³/h | 3.87 m³/h        | 4.89 m³/h |
| 18 Jun 2026 09:00 | 1.46 m³        | 9.86 %        | 10.72 m³/h | 3.86 m³/h        | 5.67 m³/h |
| 18 Jun 2026 09:10 | 1.14 m³        | 9.83 %        | 11.57 m³/h | 3.69 m³/h        | 5.26 m³/h |
| 18 Jun 2026 09:20 | 1.91 m³        | 9.81 %        | 12.03 m³/h | 3.46 m³/h        | 5.75 m³/h |
| 18 Jun 2026 09:30 | 1.94 m³        | 9.56 %        | 11.98 m³/h | 2.75 m³/h        | 5.94 m³/h |
| 18 Jun 2026 09:40 | 2 m³           | 8.38 %        | 11.83 m³/h | 3.13 m³/h        | 5.45 m³/h |
| 18 Jun 2026 09:50 | 1.91 m³        | 8.25 %        | 11.46 m³/h | 3.69 m³/h        | 5.97 m³/h |
| 18 Jun 2026 10:00 | 1.95 m³        | 7.65 %        | 11.63 m³/h | 3.86 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 10:10 | 1.89 m³        | 7.75 %        | 11.71 m³/h | 4.95 m³/h        | 5.39 m³/h |
| 18 Jun 2026 10:20 | 1.26 m³        | 7.56 %        | 12.43 m³/h | 5 m³/h           | 5.01 m³/h |
| 18 Jun 2026 10:30 | 1.42 m³        | 7.51 %        | 12.53 m³/h | 4.87 m³/h        | 4.82 m³/h |
| 18 Jun 2026 10:40 | 1.68 m³        | 7.58 %        | 12.90 m³/h | 4.94 m³/h        | 5.56 m³/h |
| 18 Jun 2026 10:50 | 1.53 m³        | 7.72 %        | 13.50 m³/h | 4.31 m³/h        | 5.11 m³/h |
| 18 Jun 2026 11:00 | 1.03 m³        | 7.55 %        | 12.77 m³/h | 4.57 m³/h        | 5.15 m³/h |
| 18 Jun 2026 11:10 | 1.01 m³        | 7.64 %        | 12.94 m³/h | 4.27 m³/h        | 4.44 m³/h |
| 18 Jun 2026 11:20 | 0.92 m³        | 7.64 %        | 12.88 m³/h | 4.33 m³/h        | 5.52 m³/h |
| 18 Jun 2026 11:30 | 0.85 m³        | 7.45 %        | 12.54 m³/h | 4.77 m³/h        | 5.86 m³/h |
| 18 Jun 2026 11:40 | 0.39 m³        | 7.17 %        | 12.50 m³/h | 4.30 m³/h        | 5.78 m³/h |
| 18 Jun 2026 11:50 | 0.37 m³        | 6.77 %        | 12.09 m³/h | 4.88 m³/h        | 5.78 m³/h |
| 18 Jun 2026 12:00 | 0.60 m³        | 5.68 %        | 12.13 m³/h | 4.86 m³/h        | 5.32 m³/h |
| 18 Jun 2026 12:10 | 1.01 m³        | 5.75 %        | 11.53 m³/h | 4.53 m³/h        | 5.23 m³/h |
| 18 Jun 2026 12:20 | 0.53 m³        | 5.69 %        | 11.76 m³/h | 4.57 m³/h        | 5.62 m³/h |

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow   | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| 18 Jun 2026 12:30 | 0.90 m³        | 5.44 %        | 11.71 m³/h | 4.41 m³/h        | 5.71 m³/h |
| 18 Jun 2026 12:40 | 1.18 m³        | 5.88 %        | 11.47 m³/h | 4.17 m³/h        | 5.55 m³/h |
| 18 Jun 2026 12:50 | 1.30 m³        | 5.65 %        | 11.17 m³/h | 3.79 m³/h        | 5.86 m³/h |
| 18 Jun 2026 13:00 | 1.11 m³        | 5.77 %        | 10.59 m³/h | 4.06 m³/h        | 5.98 m³/h |
| 18 Jun 2026 13:10 | 1.53 m³        | 6.29 %        | 10.10 m³/h | 3.45 m³/h        | 5.81 m³/h |
| 18 Jun 2026 13:20 | 1.47 m³        | 5.83 %        | 10.62 m³/h | 2.14 m³/h        | 5.87 m³/h |
| 18 Jun 2026 13:30 | 1.23 m³        | 5.64 %        | 10.33 m³/h | 1.79 m³/h        | 5.44 m³/h |
| 18 Jun 2026 13:40 | 1.65 m³        | 6.54 %        | 10.37 m³/h | 2.15 m³/h        | 5.93 m³/h |
| 18 Jun 2026 13:50 | 1.78 m³        | 6.44 %        | 10.32 m³/h | 2.33 m³/h        | 5.27 m³/h |
| 18 Jun 2026 14:00 | 1.55 m³        | 6.52 %        | 10.69 m³/h | 2.18 m³/h        | 5.23 m³/h |
| 18 Jun 2026 14:10 | 1.67 m³        | 6.14 %        | 10.59 m³/h | 2.10 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 14:20 | 1.63 m³        | 6.32 %        | 10.45 m³/h | 2.14 m³/h        | 5.56 m³/h |
| 18 Jun 2026 14:30 | 1.57 m³        | 5.84 %        | 11.19 m³/h | 2.29 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 14:40 | 1.47 m³        | 6.75 %        | 11.02 m³/h | 1.81 m³/h        | 5.80 m³/h |
| 18 Jun 2026 14:50 | 1.17 m³        | 7.02 %        | 10.43 m³/h | 2.18 m³/h        | 5.70 m³/h |
| 18 Jun 2026 15:00 | 0.36 m³        | 7.36 %        | 10.46 m³/h | 2.26 m³/h        | 5.92 m³/h |
| 18 Jun 2026 15:10 | 0.30 m³        | 6.60 %        | 10.39 m³/h | 1.86 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 15:20 | 0.14 m³        | 6.55 %        | 10.50 m³/h | 2.04 m³/h        | 5.33 m³/h |
| 18 Jun 2026 15:30 | 0.68 m³        | 6.62 %        | 9.99 m³/h  | 1.02 m³/h        | 5.23 m³/h |
| 18 Jun 2026 15:40 | 0.62 m³        | 7.09 %        | 9.82 m³/h  | 0.71 m³/h        | 4.60 m³/h |
| 18 Jun 2026 15:50 | 0.50 m³        | 6.57 %        | 9.82 m³/h  | 1.06 m³/h        | 5.07 m³/h |
| 18 Jun 2026 16:00 | 0.84 m³        | 6.70 %        | 9.44 m³/h  | 1.38 m³/h        | 5.92 m³/h |
| 18 Jun 2026 16:10 | 0.25 m³        | 6.91 %        | 10.23 m³/h | 1.92 m³/h        | 5.55 m³/h |
| 18 Jun 2026 16:20 | 0.63 m³        | 6.94 %        | 10.96 m³/h | 1.78 m³/h        | 5.37 m³/h |
| 18 Jun 2026 16:30 | 0.26 m³        | 6.50 %        | 11.26 m³/h | 1.84 m³/h        | 5.84 m³/h |

| Timestamp         | Sludge<br>Blanket | Sludge<br>Solids | RAS Flow   | Sludge<br>Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-----------|
| 18 Jun 2026 16:40 | 0.28 m³           | 6.79 %           | 11.40 m³/h | 1.59 m³/h           | 5.61 m³/h |
| 18 Jun 2026 16:50 | 0.31 m³           | 6.35 %           | 11.56 m³/h | 1.20 m³/h           | 5.18 m³/h |
| 18 Jun 2026 17:00 | 0.28 m³           | 6.55 %           | 11.20 m³/h | 1.01 m³/h           | 5.15 m³/h |
| 18 Jun 2026 17:10 | 0.13 m³           | 6.48 %           | 10.96 m³/h | 1.41 m³/h           | 4.75 m³/h |
| 18 Jun 2026 17:20 | 0.32 m³           | 6.14 %           | 10.67 m³/h | 0.60 m³/h           | 4.69 m³/h |
| 18 Jun 2026 17:30 | 0.1 m³            | 5.56 %           | 11.01 m³/h | 1.04 m³/h           | 4.69 m³/h |
| 18 Jun 2026 17:40 | 0.25 m³           | 5.26 %           | 10.94 m³/h | 1.39 m³/h           | 4.77 m³/h |
| 18 Jun 2026 17:50 | 0.39 m³           | 5.16 %           | 10.74 m³/h | 0.75 m³/h           | 4.89 m³/h |
| 18 Jun 2026 18:00 | 0.1 m³            | 5.37 %           | 10.59 m³/h | 1.84 m³/h           | 5.32 m³/h |
| 18 Jun 2026 18:10 | 0.16 m³           | 4.66 %           | 9.56 m³/h  | 2.29 m³/h           | 5.39 m³/h |
| 18 Jun 2026 18:20 | 0.1 m³            | 4.47 %           | 9.90 m³/h  | 2.44 m³/h           | 5.26 m³/h |
| 18 Jun 2026 18:30 | 0.76 m³           | 4.49 %           | 9.58 m³/h  | 2.32 m³/h           | 5.67 m³/h |
| 18 Jun 2026 18:40 | 0.47 m³           | 4.43 %           | 9.40 m³/h  | 1.95 m³/h           | 5.81 m³/h |
| 18 Jun 2026 18:50 | 0.11 m³           | 4.18 %           | 9.02 m³/h  | 2.15 m³/h           | 5.78 m³/h |
| 18 Jun 2026 19:00 | 0.44 m³           | 4.08 %           | 8.50 m³/h  | 1.17 m³/h           | 5.50 m³/h |
| 18 Jun 2026 19:10 | 0.69 m³           | 3.43 %           | 8.58 m³/h  | 0.60 m³/h           | 4.95 m³/h |
| 18 Jun 2026 19:20 | 0.93 m³           | 3.48 %           | 8.26 m³/h  | 0.11 m³/h           | 5.27 m³/h |
| 18 Jun 2026 19:30 | 0.76 m³           | 3.60 %           | 8.25 m³/h  | 0.06 m³/h           | 5.72 m³/h |
| 18 Jun 2026 19:40 | 0.53 m³           | 3.39 %           | 7.84 m³/h  | 0.13 m³/h           | 5.63 m³/h |
| 18 Jun 2026 19:50 | 0.64 m³           | 4.20 %           | 7.95 m³/h  | 0.15 m³/h           | 5.96 m³/h |
| 18 Jun 2026 20:00 | 0.66 m³           | 4.18 %           | 7.85 m³/h  | 0.04 m³/h           | 5.90 m³/h |
| 18 Jun 2026 20:10 | 0.79 m³           | 3.42 %           | 7.80 m³/h  | 0.57 m³/h           | 5.92 m³/h |
| 18 Jun 2026 20:20 | 0.67 m³           | 3.44 %           | 6.85 m³/h  | 0.22 m³/h           | 5.73 m³/h |
| 18 Jun 2026 20:30 | 0.33 m³           | 3.80 %           | 7.09 m³/h  | 0.36 m³/h           | 5.33 m³/h |
| 18 Jun 2026 20:40 | 0.38 m³           | 4.68 %           | 6.96 m³/h  | 0.07 m³/h           | 5.70 m³/h |

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow  | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 18 Jun 2026 20:50 | 0.62 m³        | 4.72 %        | 6.28 m³/h | 0.14 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 21:00 | 0.42 m³        | 4.88 %        | 5.82 m³/h | 0.29 m³/h        | 5.88 m³/h |
| 18 Jun 2026 21:10 | 0.89 m³        | 4.72 %        | 5.50 m³/h | 0.64 m³/h        | 5.94 m³/h |
| 18 Jun 2026 21:20 | 0.53 m³        | 5.53 %        | 5.42 m³/h | 0.45 m³/h        | 5.90 m³/h |
| 18 Jun 2026 21:30 | 0.75 m³        | 5.76 %        | 5.68 m³/h | 0.16 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 21:40 | 1.04 m³        | 5.98 %        | 4.97 m³/h | 0.40 m³/h        | 5.68 m³/h |
| 18 Jun 2026 21:50 | 0.96 m³        | 5.79 %        | 4.94 m³/h | 0.10 m³/h        | 5.78 m³/h |
| 18 Jun 2026 22:00 | 0.87 m³        | 5.96 %        | 4.22 m³/h | 0.34 m³/h        | 5.77 m³/h |
| 18 Jun 2026 22:10 | 1.03 m³        | 5.72 %        | 4.68 m³/h | 0.14 m³/h        | 5.40 m³/h |
| 18 Jun 2026 22:20 | 1.36 m³        | 5.62 %        | 4.12 m³/h | 0.15 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 22:30 | 1.77 m³        | 5.53 %        | 4.18 m³/h | 0.02 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 22:40 | 1.85 m³        | 5.60 %        | 3.90 m³/h | 0                | 5.59 m³/h |
| 18 Jun 2026 22:50 | 1.73 m³        | 5.23 %        | 3.57 m³/h | 0.06 m³/h        | 5.73 m³/h |
| 18 Jun 2026 23:00 | 1.64 m³        | 4.76 %        | 3.30 m³/h | 0.13 m³/h        | 5.68 m³/h |
| 18 Jun 2026 23:10 | 1.50 m³        | 4.98 %        | 2.85 m³/h | 0.21 m³/h        | 6 m³/h    |
| 18 Jun 2026 23:20 | 1.30 m³        | 5.02 %        | 3.16 m³/h | 1.22 m³/h        | 5.62 m³/h |
| 18 Jun 2026 23:30 | 0.95 m³        | 5.13 %        | 3.47 m³/h | 0.87 m³/h        | 5.44 m³/h |
| 18 Jun 2026 23:40 | 1.14 m³        | 4.30 %        | 3.82 m³/h | 0.91 m³/h        | 5.07 m³/h |
| 18 Jun 2026 23:50 | 1.32 m³        | 3.91 %        | 4.02 m³/h | 0.22 m³/h        | 5.56 m³/h |
| 19 Jun 2026 00:00 | 1.55 m³        | 3.59 %        | 3.59 m³/h | 0.05 m³/h        | 5.48 m³/h |
| 19 Jun 2026 00:10 | 1.69 m³        | 4.24 %        | 3.23 m³/h | 0.70 m³/h        | 5.65 m³/h |
| 19 Jun 2026 00:20 | 1.84 m³        | 4.14 %        | 3.17 m³/h | 0.89 m³/h        | 5.76 m³/h |
| 19 Jun 2026 00:30 | 2 m³           | 3.96 %        | 2.88 m³/h | 0.22 m³/h        | 6 m³/h    |
| 19 Jun 2026 00:40 | 1.71 m³        | 4.51 %        | 3.06 m³/h | 0.35 m³/h        | 5.92 m³/h |
| 19 Jun 2026 00:50 | 1.83 m³        | 4.08 %        | 2.42 m³/h | 0.68 m³/h        | 5.84 m³/h |

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow  | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 19 Jun 2026 01:00 | 2 m³           | 3.27 %        | 3.22 m³/h | 0.59 m³/h        | 5.76 m³/h |
| 19 Jun 2026 01:10 | 1.64 m³        | 3.54 %        | 2.84 m³/h | 0.59 m³/h        | 5.84 m³/h |
| 19 Jun 2026 01:20 | 2 m³           | 4.13 %        | 3.00 m³/h | 0.22 m³/h        | 5.72 m³/h |
| 19 Jun 2026 01:30 | 1.31 m³        | 3.92 %        | 2.88 m³/h | 1.06 m³/h        | 5.22 m³/h |
| 19 Jun 2026 01:40 | 1.33 m³        | 4.37 %        | 2.82 m³/h | 1.35 m³/h        | 4.78 m³/h |
| 19 Jun 2026 01:50 | 1.34 m³        | 4.04 %        | 2.60 m³/h | 0.97 m³/h        | 4.66 m³/h |
| 19 Jun 2026 02:00 | 1.43 m³        | 4.04 %        | 2.61 m³/h | 0.65 m³/h        | 4.94 m³/h |
| 19 Jun 2026 02:10 | 0.93 m³        | 4.36 %        | 2.59 m³/h | 0.27 m³/h        | 4.93 m³/h |
| 19 Jun 2026 02:20 | 0.28 m³        | 3.90 %        | 3.82 m³/h | 0.12 m³/h        | 3.85 m³/h |
| 19 Jun 2026 02:30 | 0.60 m³        | 3.82 %        | 4.13 m³/h | 0.39 m³/h        | 3.52 m³/h |
| 19 Jun 2026 02:40 | 0.1 m³         | 3.91 %        | 4.17 m³/h | 0.08 m³/h        | 3.58 m³/h |
| 19 Jun 2026 02:50 | 0.51 m³        | 4.33 %        | 4.16 m³/h | 0.09 m³/h        | 3.44 m³/h |
| 19 Jun 2026 03:00 | 0.33 m³        | 4.60 %        | 4.37 m³/h | 0.48 m³/h        | 3.13 m³/h |
| 19 Jun 2026 03:10 | 0.78 m³        | 4.71 %        | 4.48 m³/h | 0.60 m³/h        | 2.63 m³/h |
| 19 Jun 2026 03:20 | 1.41 m³        | 4.41 %        | 3.62 m³/h | 0                | 2.76 m³/h |
| 19 Jun 2026 03:30 | 0.99 m³        | 4.52 %        | 3.22 m³/h | 0.28 m³/h        | 2.80 m³/h |
| 19 Jun 2026 03:40 | 1.64 m³        | 4.35 %        | 2.18 m³/h | 0.40 m³/h        | 2.61 m³/h |
| 19 Jun 2026 03:50 | 1.34 m³        | 4.47 %        | 3.10 m³/h | 0.13 m³/h        | 2.51 m³/h |
| 19 Jun 2026 04:00 | 1.15 m³        | 4.86 %        | 3.68 m³/h | 0.08 m³/h        | 2.36 m³/h |
| 19 Jun 2026 04:10 | 1.19 m³        | 5.05 %        | 3.03 m³/h | 0.26 m³/h        | 2.30 m³/h |
| 19 Jun 2026 04:20 | 1.29 m³        | 4.64 %        | 2.70 m³/h | 0.67 m³/h        | 1.91 m³/h |
| 19 Jun 2026 04:31 | 1.26 m³        | 3.97 %        | 2.95 m³/h | 0.98 m³/h        | 2.45 m³/h |
| 19 Jun 2026 04:41 | 1.15 m³        | 4.84 %        | 2.90 m³/h | 1.07 m³/h        | 2.58 m³/h |
| 19 Jun 2026 04:51 | 1.04 m³        | 4.91 %        | 2.80 m³/h | 1.24 m³/h        | 3.03 m³/h |
| 19 Jun 2026 05:01 | 1.18 m³        | 5.16 %        | 1.83 m³/h | 1.31 m³/h        | 2.82 m³/h |

| Timestamp         | Sludge Blanket | Sludge Solids | RAS Flow  | Sludge Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 19 Jun 2026 05:11 | 0.88 m³        | 5.57 %        | 1.66 m³/h | 1.49 m³/h        | 2.46 m³/h |
| 19 Jun 2026 05:21 | 1.32 m³        | 6.17 %        | 1.45 m³/h | 0.96 m³/h        | 2.97 m³/h |
| 19 Jun 2026 05:31 | 1.77 m³        | 6.21 %        | 1.29 m³/h | 0.83 m³/h        | 3.43 m³/h |
| 19 Jun 2026 05:41 | 1.73 m³        | 5.94 %        | 1.21 m³/h | 1.04 m³/h        | 3.01 m³/h |
| 19 Jun 2026 05:51 | 1.24 m³        | 6.22 %        | 1.76 m³/h | 0.64 m³/h        | 2.58 m³/h |
| 19 Jun 2026 06:01 | 1.17 m³        | 6.43 %        | 1.55 m³/h | 1.09 m³/h        | 2.73 m³/h |
| 19 Jun 2026 06:11 | 1.84 m³        | 6.31 %        | 0.72 m³/h | 1.39 m³/h        | 3.44 m³/h |
| 19 Jun 2026 06:21 | 1.62 m³        | 5.80 %        | 0.96 m³/h | 1.65 m³/h        | 4.08 m³/h |
| 19 Jun 2026 06:31 | 1.11 m³        | 4.82 %        | 0.78 m³/h | 1.36 m³/h        | 3.60 m³/h |
| 19 Jun 2026 06:41 | 1.39 m³        | 4.73 %        | 0.65 m³/h | 1.25 m³/h        | 3.47 m³/h |
| 19 Jun 2026 06:51 | 1.23 m³        | 4.39 %        | 0.43 m³/h | 0.66 m³/h        | 4.20 m³/h |
| 19 Jun 2026 07:01 | 1.10 m³        | 4.63 %        | 0.94 m³/h | 0.71 m³/h        | 4.82 m³/h |
| 19 Jun 2026 07:11 | 0.85 m³        | 4.50 %        | 1.36 m³/h | 0.60 m³/h        | 4.52 m³/h |
| 19 Jun 2026 07:21 | 1.27 m³        | 3.62 %        | 1.15 m³/h | 1.07 m³/h        | 4.76 m³/h |
| 19 Jun 2026 07:31 | 1.44 m³        | 3.98 %        | 0.94 m³/h | 1.61 m³/h        | 4.44 m³/h |
| 19 Jun 2026 07:41 | 1.94 m³        | 4.18 %        | 1.02 m³/h | 2.21 m³/h        | 4.30 m³/h |
| 19 Jun 2026 07:51 | 1.96 m³        | 4.37 %        | 0.66 m³/h | 2.39 m³/h        | 3.60 m³/h |
| 19 Jun 2026 08:01 | 1.57 m³        | 4.67 %        | 0.94 m³/h | 2.35 m³/h        | 3.36 m³/h |
| 19 Jun 2026 08:11 | 1.79 m³        | 5.21 %        | 1.06 m³/h | 3.27 m³/h        | 2.69 m³/h |
| 19 Jun 2026 08:21 | 2 m³           | 5.11 %        | 1.88 m³/h | 3.78 m³/h        | 1.70 m³/h |
| 19 Jun 2026 08:31 | 1.85 m³        | 4.85 %        | 1.98 m³/h | 3.29 m³/h        | 1.66 m³/h |
| 19 Jun 2026 08:41 | 0.94 m³        | 5.17 %        | 2.48 m³/h | 2.89 m³/h        | 1.63 m³/h |
| 19 Jun 2026 08:51 | 0.98 m³        | 4.94 %        | 1.52 m³/h | 3.27 m³/h        | 1.99 m³/h |
| 19 Jun 2026 09:01 | 0.75 m³        | 4.33 %        | 1.36 m³/h | 2.95 m³/h        | 2.44 m³/h |
| 19 Jun 2026 09:11 | 1.41 m³        | 3.76 %        | 1.27 m³/h | 3.17 m³/h        | 2.79 m³/h |

| Timestamp         | Sludge<br>Blanket | Sludge<br>Solids | RAS Flow  | Sludge<br>Feed Flow | WAS Flow  |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 19 Jun 2026 09:21 | 1.77 m³           | 3.73 %           | 1.18 m³/h | 2.86 m³/h           | 3.02 m³/h |
| 19 Jun 2026 09:31 | 1.32 m³           | 4.55 %           | 1.49 m³/h | 3.09 m³/h           | 2.66 m³/h |
| 19 Jun 2026 09:41 | 1.60 m³           | 4.52 %           | 1.21 m³/h | 3.28 m³/h           | 2.27 m³/h |
| 19 Jun 2026 09:51 | 1.19 m³           | 4.77 %           | 0.84 m³/h | 3.48 m³/h           | 2.58 m³/h |
| 19 Jun 2026 10:01 | 0.70 m³           | 4.80 %           | 0.56 m³/h | 3.78 m³/h           | 2.02 m³/h |
| 19 Jun 2026 10:11 | 0.81 m³           | 4.73 %           | 0.29 m³/h | 3.62 m³/h           | 2.61 m³/h |
| 19 Jun 2026 10:21 | 1.31 m³           | 4.68 %           | 0.04 m³/h | 3.09 m³/h           | 2.52 m³/h |
| 19 Jun 2026 10:31 | 0.94 m³           | 5.05 %           | 0.12 m³/h | 3.93 m³/h           | 2.52 m³/h |
| 19 Jun 2026 10:41 | 0.71 m³           | 4.74 %           | 0.63 m³/h | 3.84 m³/h           | 2.33 m³/h |
| 19 Jun 2026 10:51 | 0.74 m³           | 5.41 %           | 1.38 m³/h | 3.87 m³/h           | 2.29 m³/h |
| 19 Jun 2026 11:01 | 1.13 m³           | 5.58 %           | 1.72 m³/h | 4.23 m³/h           | 2.67 m³/h |